



KV-I-...

KV-A-...

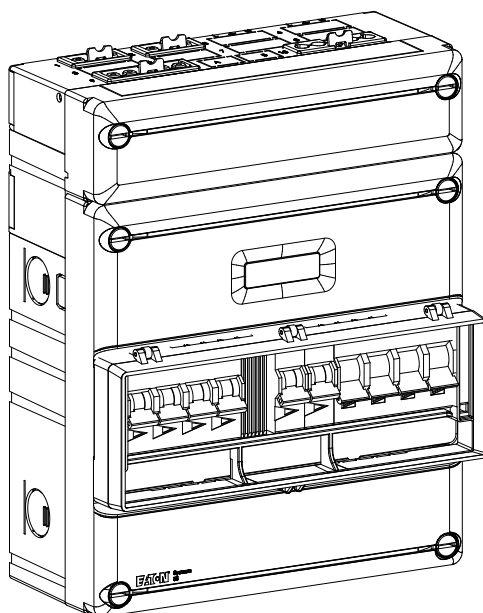

KV-I-...; KV-A-...

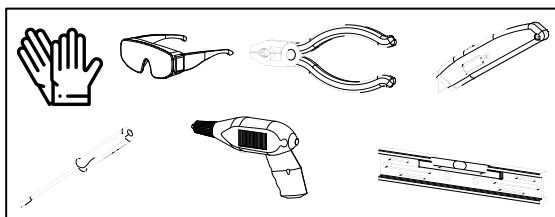

**en Electric current! Danger to life!**

Installation, commissioning and maintenance work must be carried out by qualified personnel only.

**de Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**


Arbeiten bzw. Montage an diesem Produkt darf nur von Elektrofachkräften und elektrotechnisch unterwiesenen Personen ausgeführt werden.

**fr Tension électrique dangereuse !**

L'installation de l'appareil, ainsi que tous les travaux effectués sur celui-ci, doivent être réalisés par un électricien qualifié ou par un personnel spécialement formé.


**nl Levensgevaar door elektrische stroom!**

Installatie van het apparaat en alle werkzaamheden eraan, mogen uitsluitend door een gekwalificeerd elektricien of speciaal opgeleid vakpersoneel worden uitgevoerd.



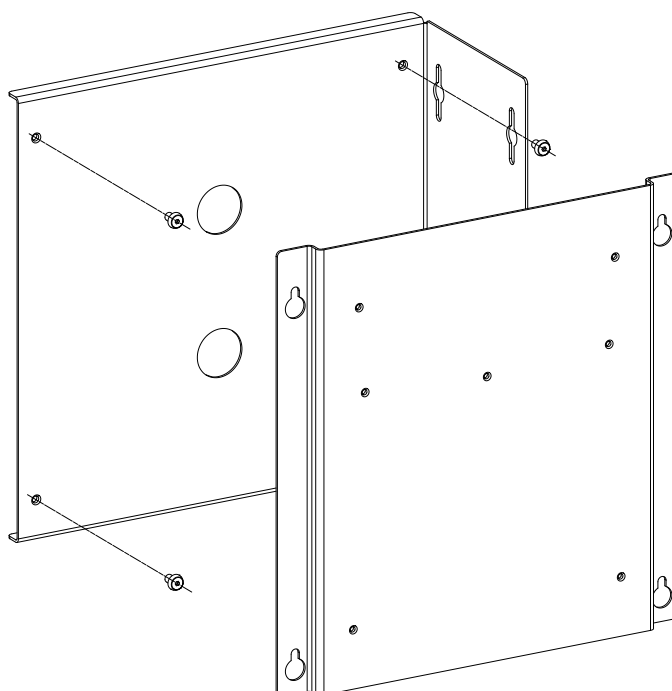


6169013 KV-HOUDER (OPTIONAL)




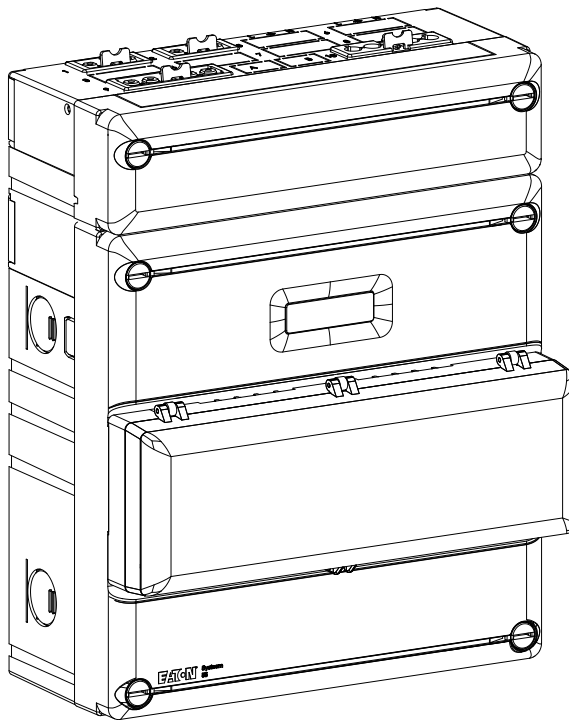



KV-I-...; KV-A-...

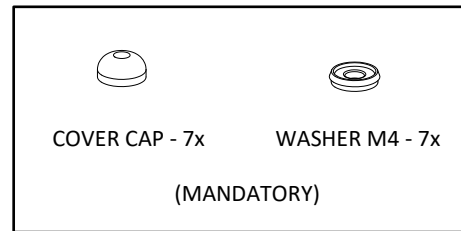



04/22 IL014063ZU

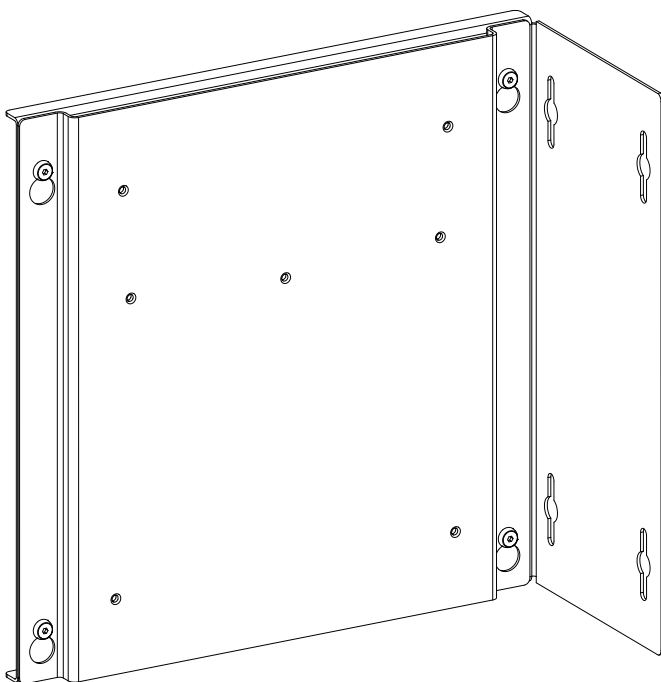




6169013 KV-HOUDER

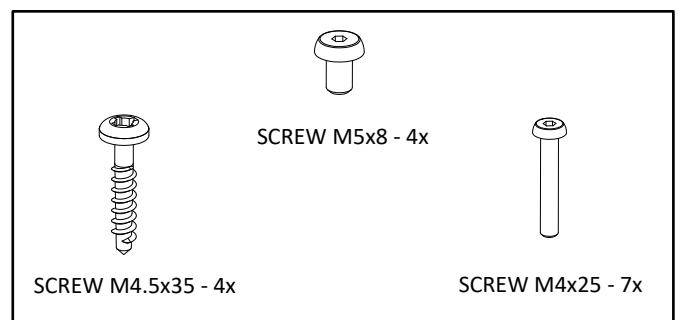

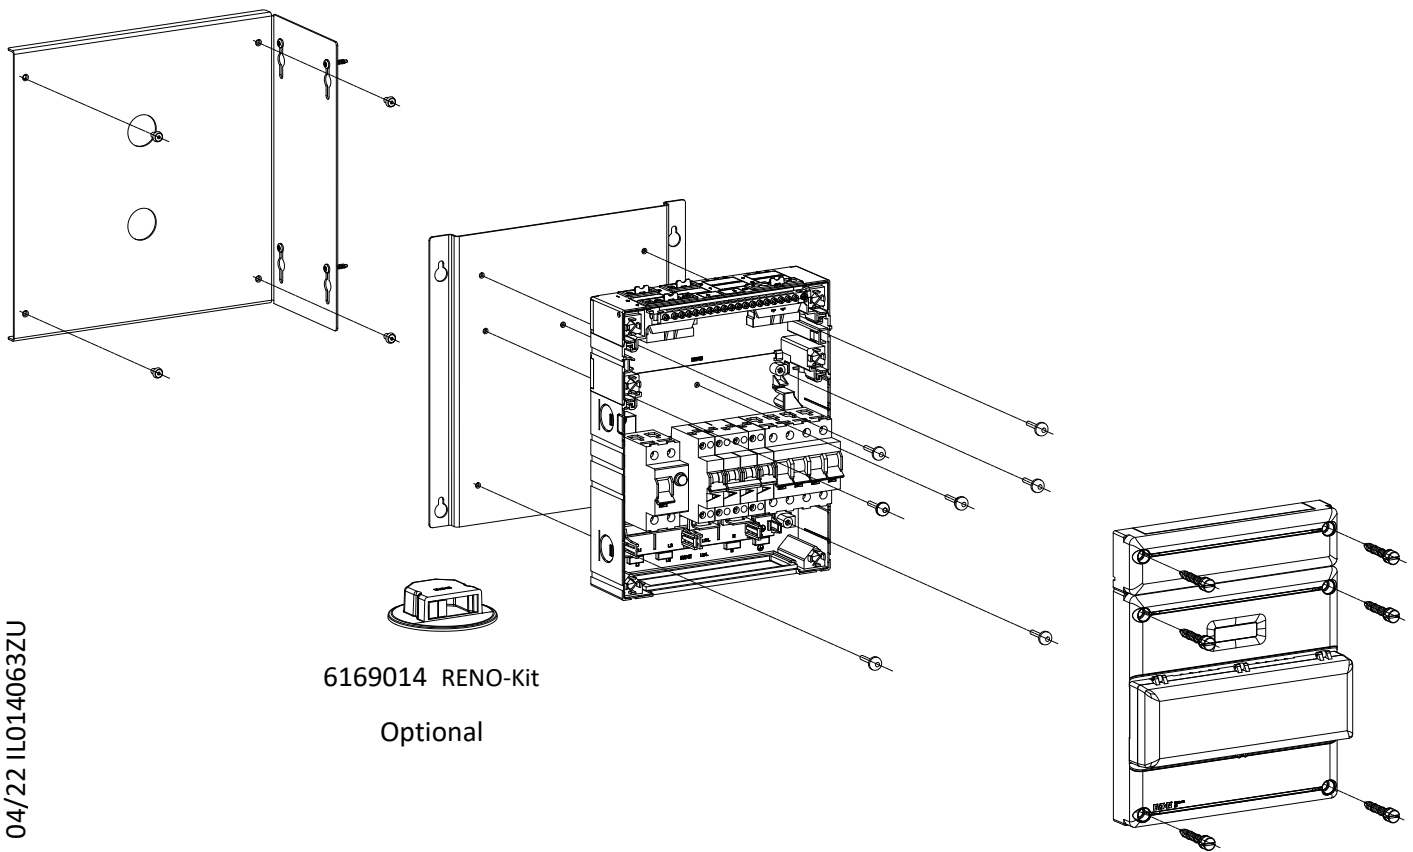

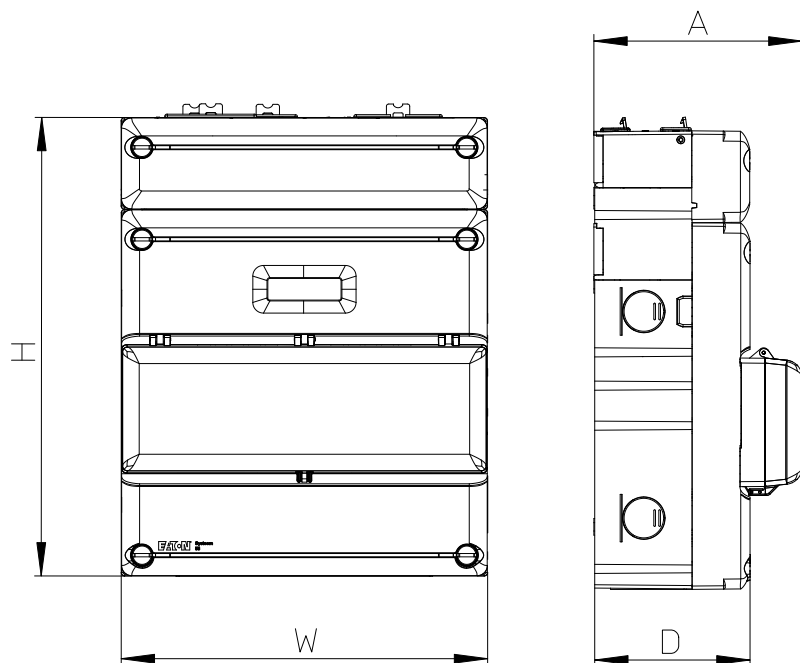

| H<br>(mm) | W<br>(mm) | D<br>(mm) | A<br>(mm) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 275       | 220       | 95        | 125       |

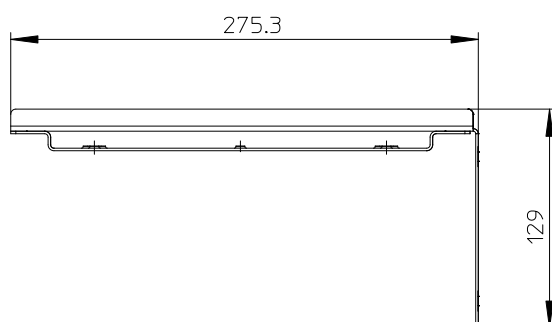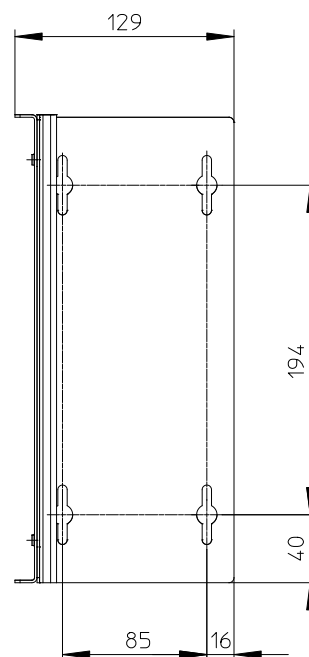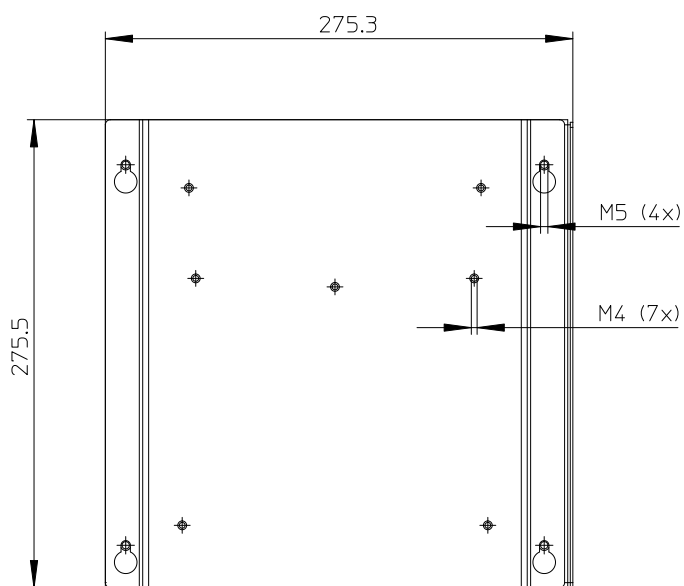


04/22 IL014063ZU




1A

04/22 IL014063ZU

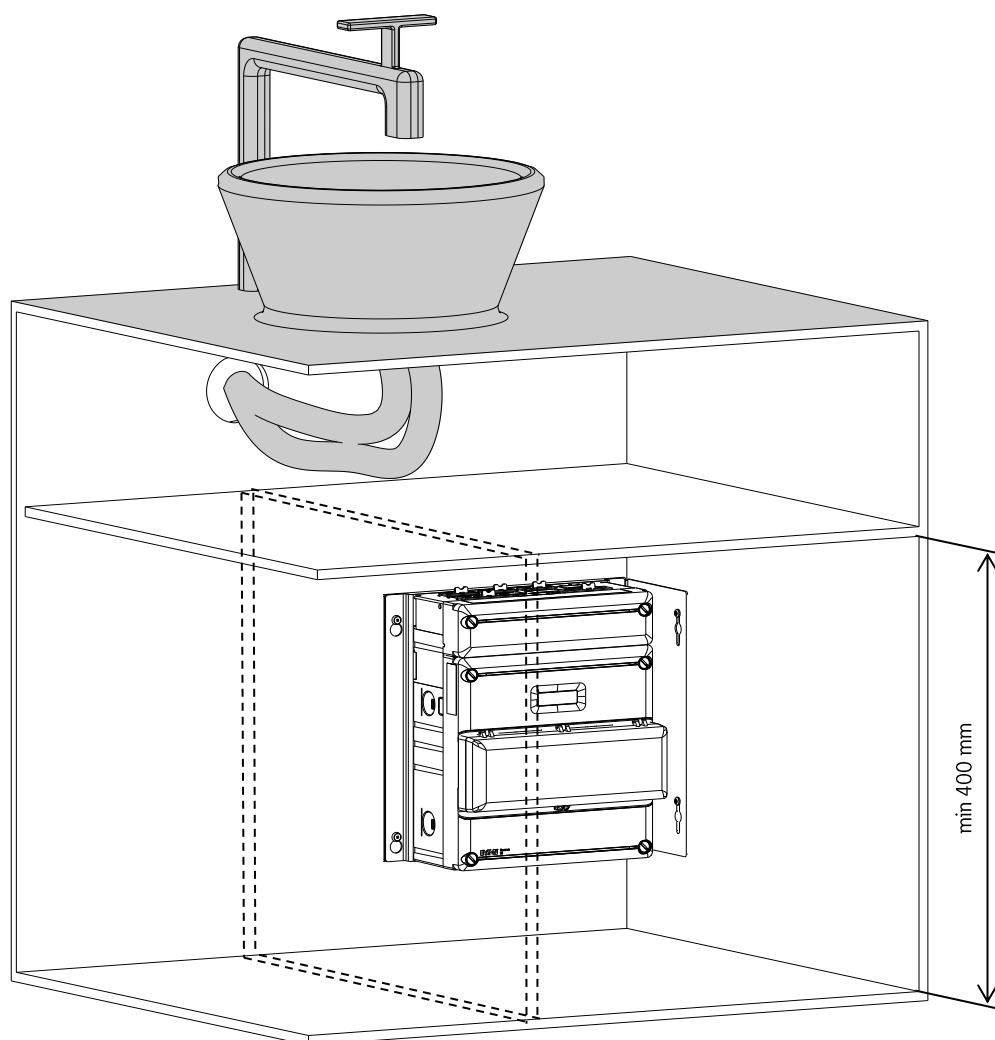


1B

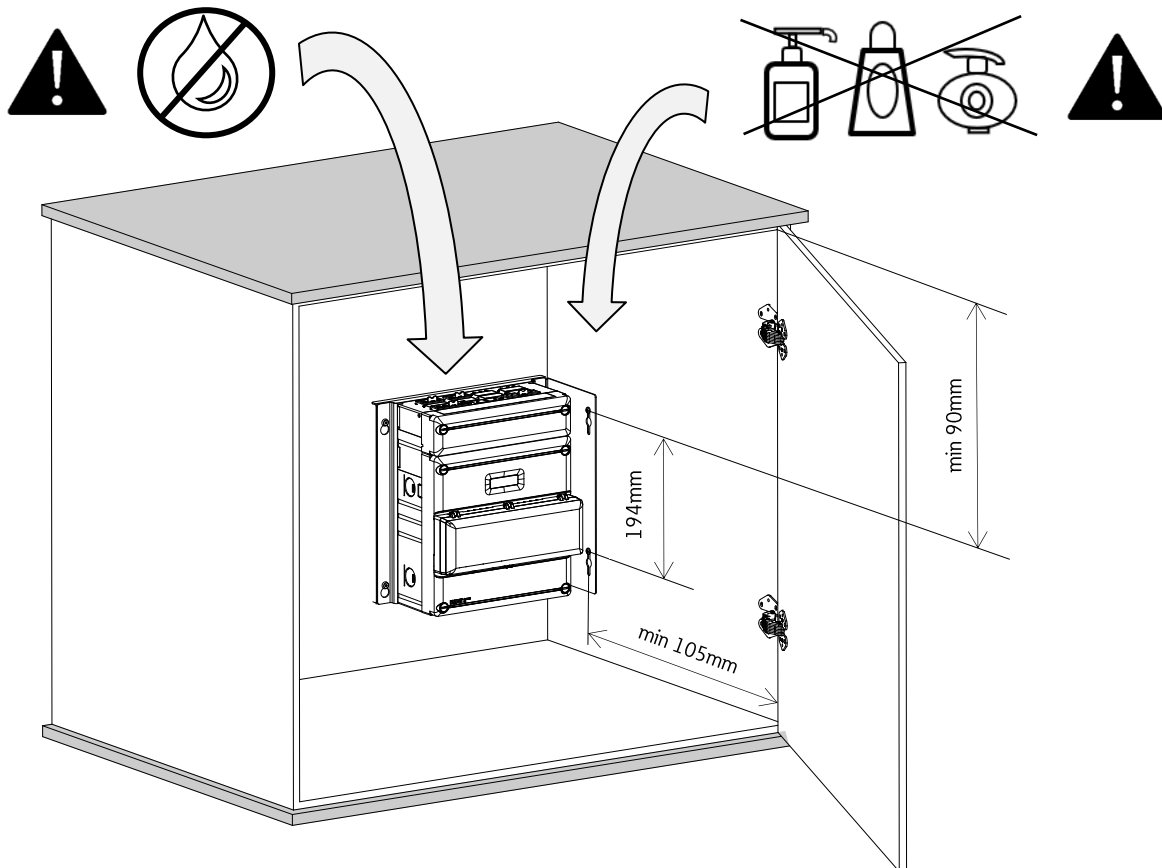


04/22 IL014063ZU

2

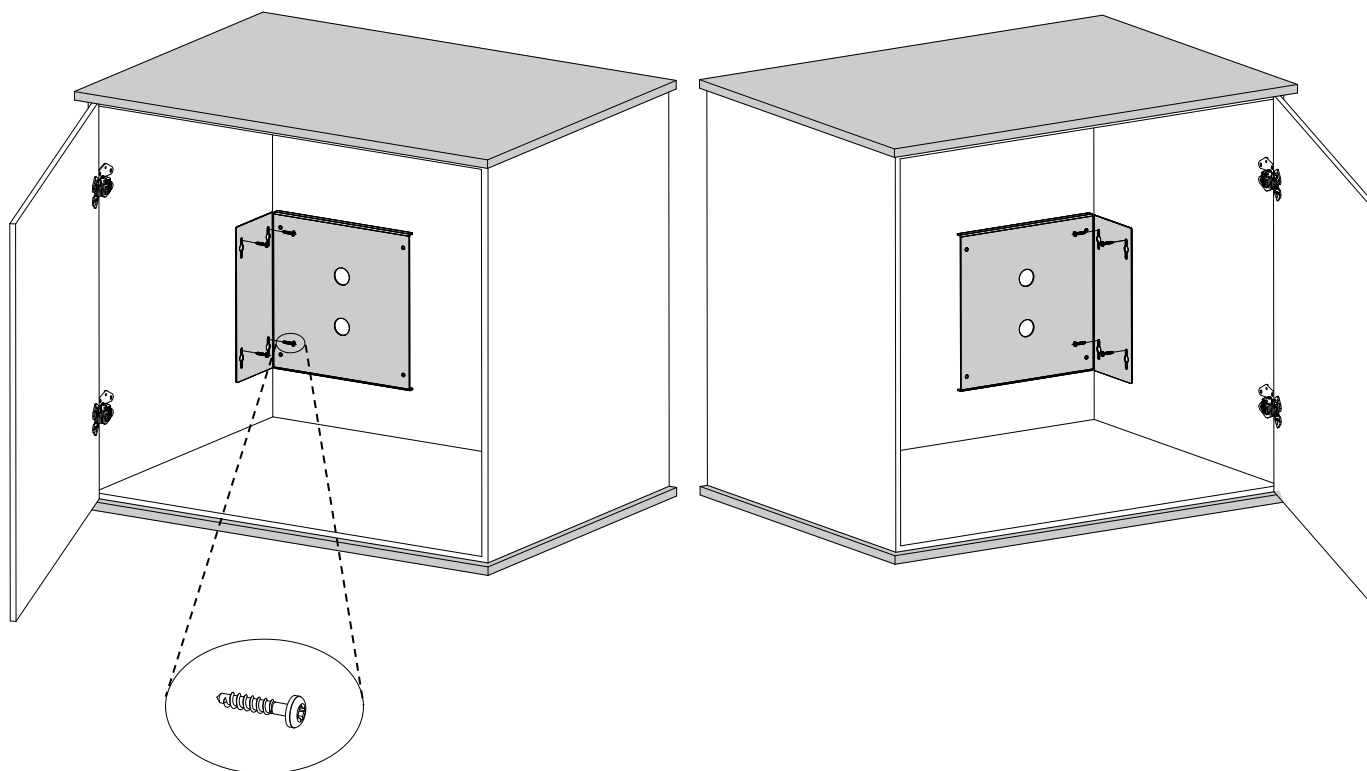

SCREW M4.5x35 - 4x




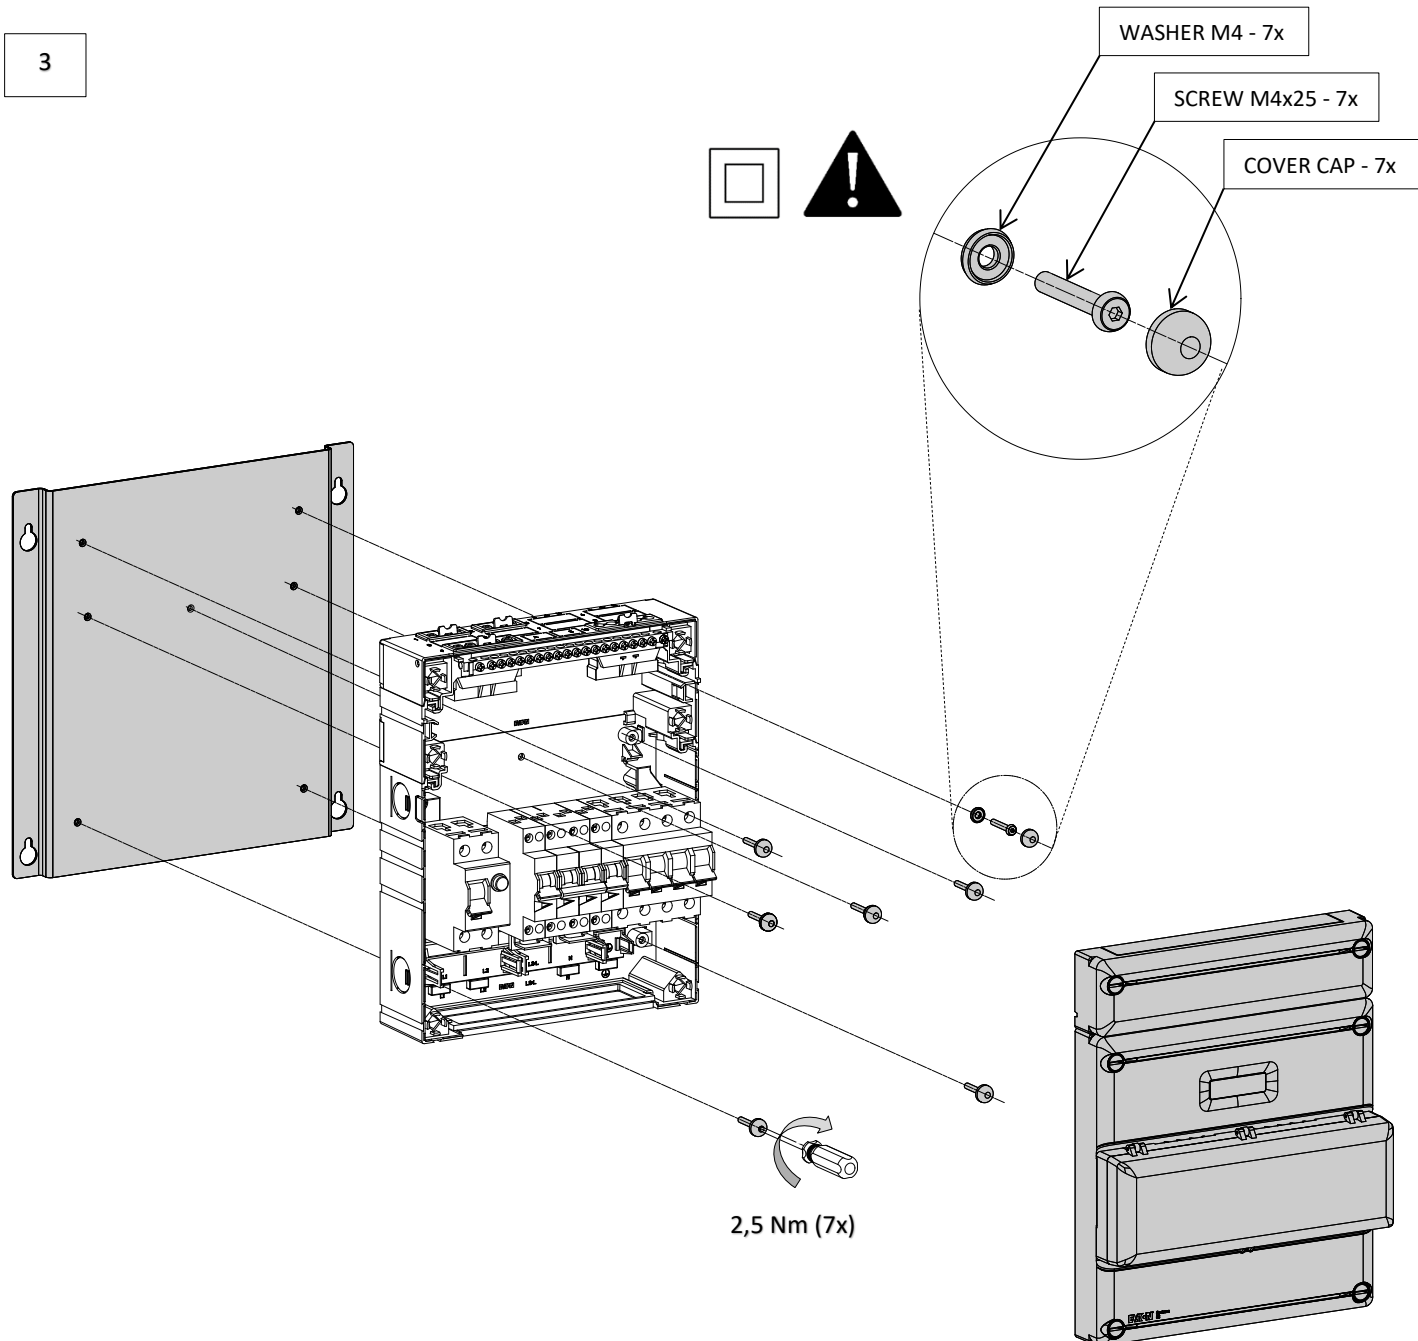

4

4a

4b

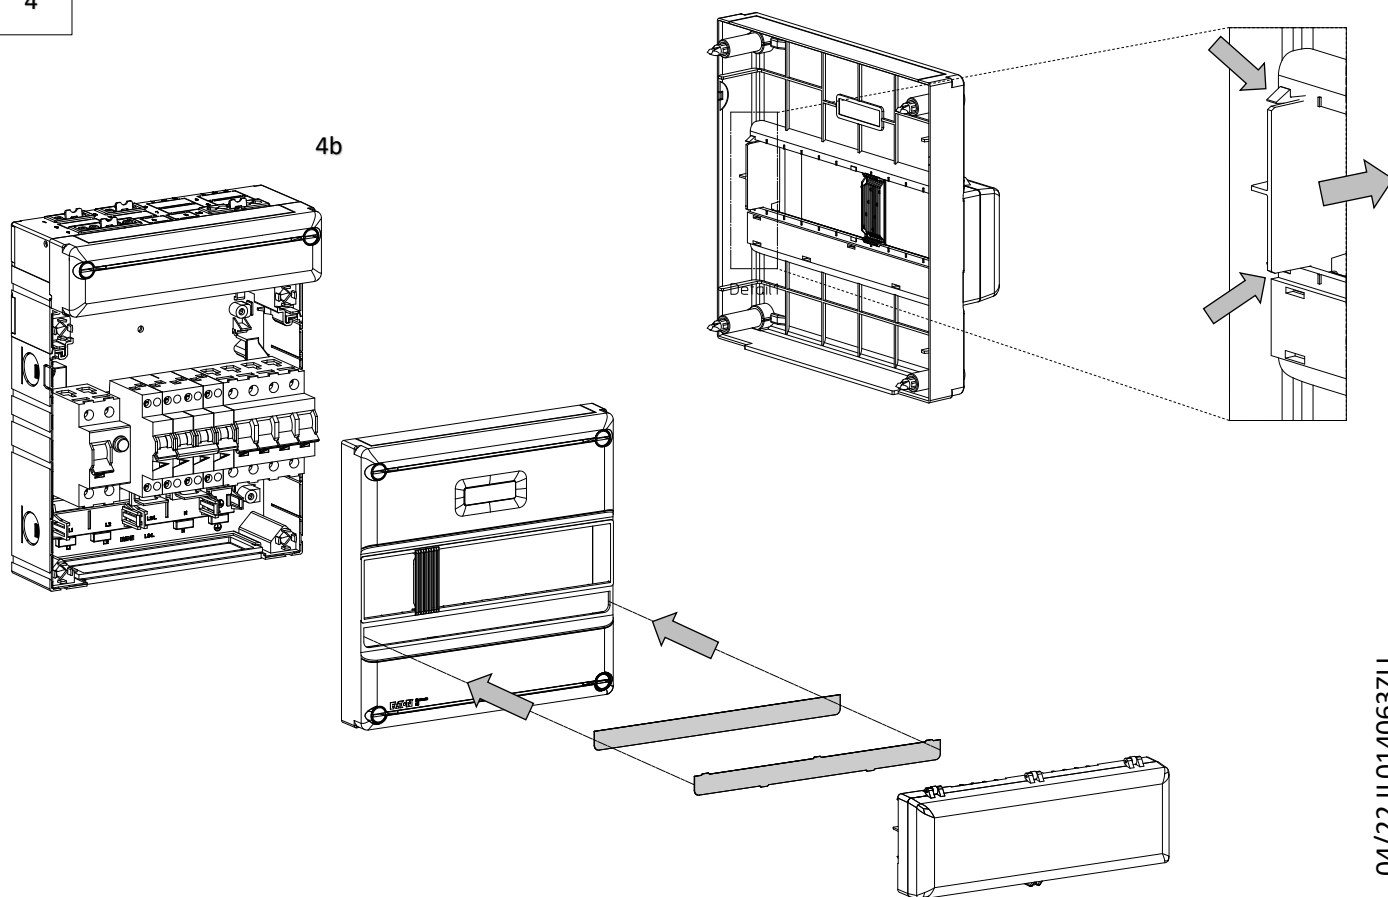


04/22 IL014063ZU

5

2 ~ 3 mm

SCREW M5x8 - 4x

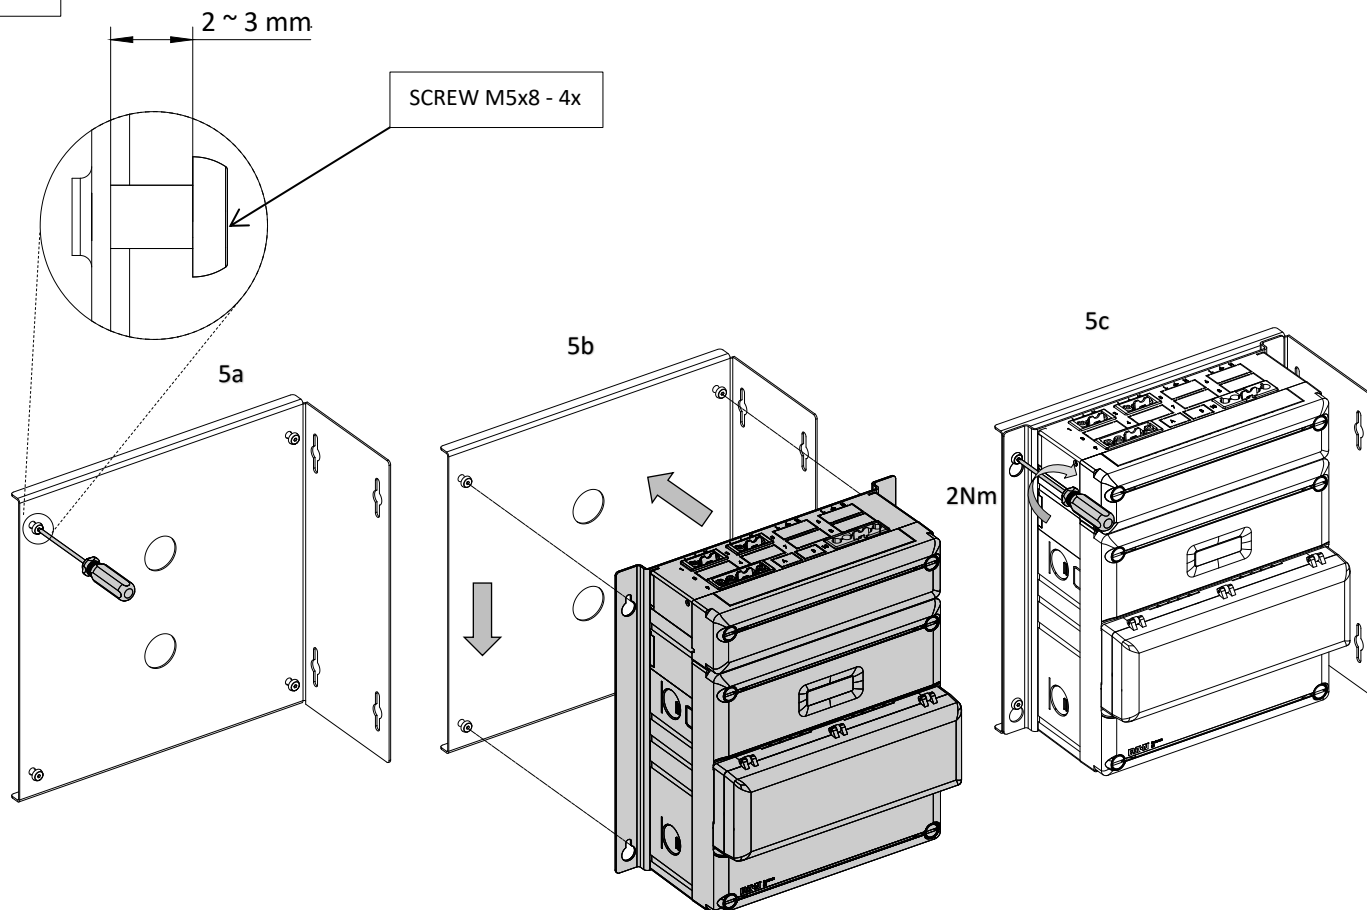


Alle openingen en contactpunten aan de bovenzijde van de verdeler moeten worden afgeschermd om de beschermingsgraad van IP40 te bereiken.

All openings and contact points at the top of the DBO need to be covered to fulfill a degree of protection of IP40

Toutes les ouvertures et points de contact en haut du DBO doivent être couverts pour atteindre un degré de protection IP40

Alle Öffnungen und Kontaktpunkte oben im DBO müssen abgedeckt sein, um die Schutzart IP40 zu erfüllen


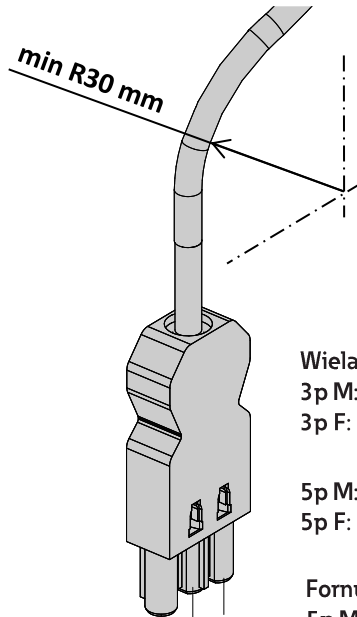



**Wieland GST18:**  
3p M: 92.932.3053.1  
3p F: 92.931.3053.1

5p M: 92.954.4053.1  
5p F: 92.953.4053.1

**Fornuisgroep:**  
5p M: 92.953.4253.0 GREEN  
5p F: 92.051.8058.0 GREEN

**Wieland GST18:**  
3p: 05.561.3653.1  
5p: 05.566.9253.0

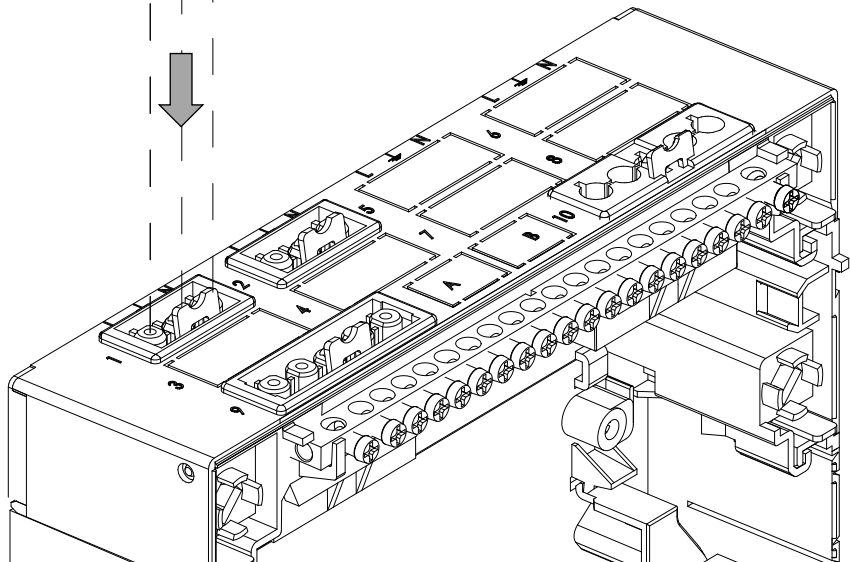


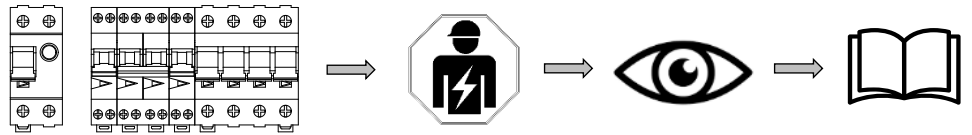


7a

7b

7c

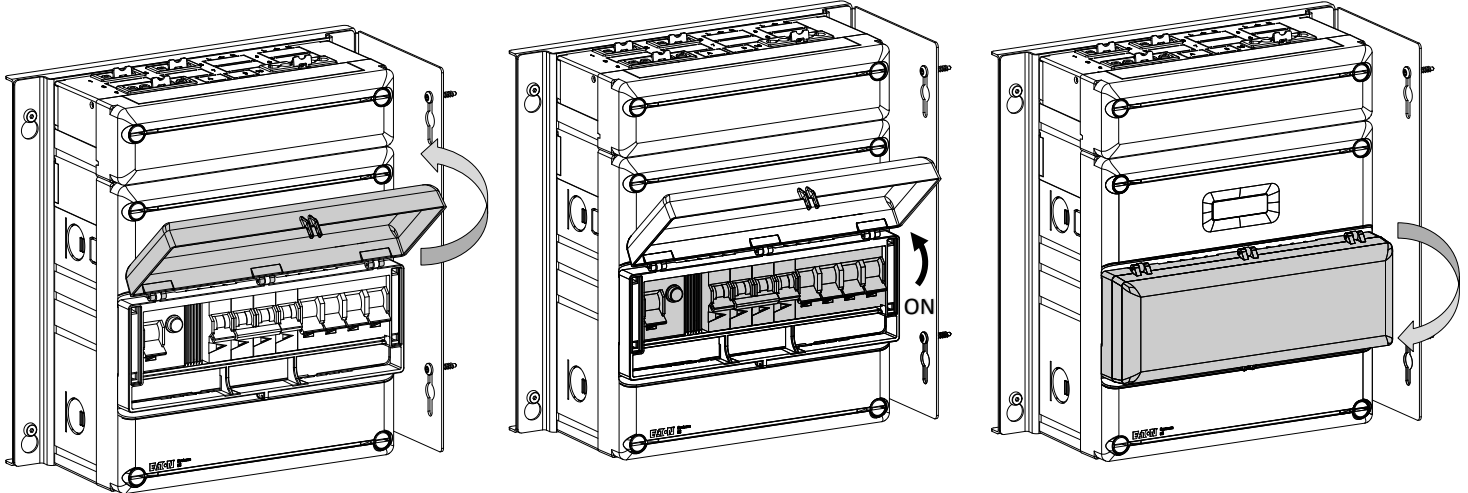

## Optional

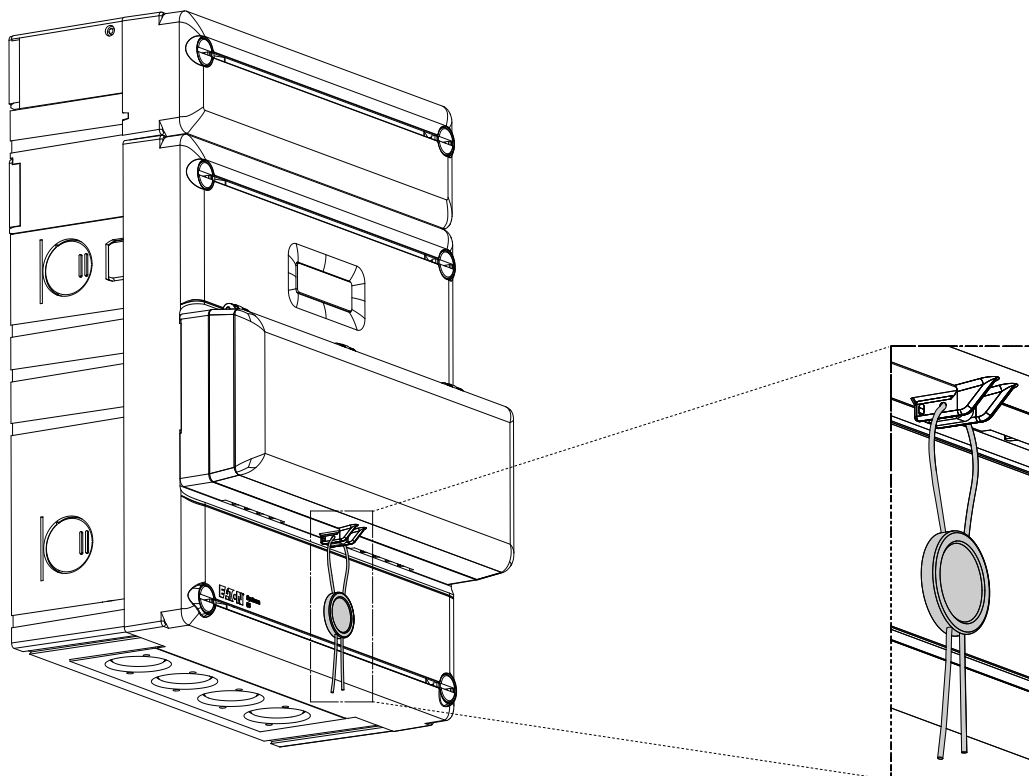

04/22 IL014063ZU

