

**Verschlusskappe für Installationssteckbuchse Typ 1163**
*Protective cap for installation socket type 1163*

 Gewicht  
/ Weight

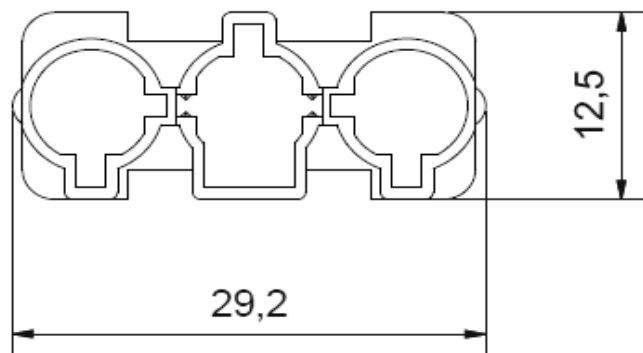
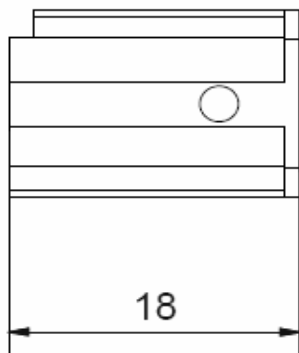
—


**Beschreibung / Description**

—

**Technische Daten / Specifications**

|                                           |                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nennspannung / Rated voltage              | —                                                       |
| Nennstrom / Rated current                 | —                                                       |
| Bauart / Kind of construction             | DIN EN 61535, EN 61535                                  |
| Anschlüsse / Type of terminals            | —                                                       |
| Kontakte / Material of terminals          | —                                                       |
| Kontaktträger / Carrying parts            | —                                                       |
| Gehäuse / Cover                           | Polyamid 6.6 / Polyamide 6.6                            |
| Umgebungstemperatur / Ambient temperature | t <sub>max</sub> : +100°C (für Betrieb / for operation) |
| Schutzart / Degree of protection          | IP20                                                    |

**Abmessungen / Dimensions**

**Abisolierung / Wire stripping :**

 N  
—

 L  
—

 PE  
—

 Revision: A  
vom 08.04.2021

## Warnhinweise / Warning:

- Nicht abgedeckt betreiben.  
*Do not operate covered.*
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.  
*Voltage-free only with pulled plug.*
- Nur zur Verwendung in trockenen Räumen.  
*Only for use at dry rooms.*

## Sicherheitshinweise (nur national gültig in Deutschland) / Safety items (only valid in Germany)

### Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!\*)

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:

- Ihr eigenes Leben;
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand.  
Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

### Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

#### \*) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TI-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.).



### Empfohlenes Drehmoment für / Recommended torque for

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Anschlussklemmen L+N / <i>Terminals L+N</i> : | — |
| Anschluss PE / <i>Terminal PE</i> :           | — |
| Kabelklemmen / <i>Cable clamp</i> :           | — |
| Gehäuseschrauben / <i>Cover</i> :             | — |

### Bitte beachten:

- Installationssteckverbinder sind nur für das Verbinden / Trennen ohne Last vorgesehen
- Installationssteckverbinder müssen bei Verbindung verriegelt sein
- Die Gefahr bringende Verwechselbarkeit zwischen unterschiedlichen Installationsstecksystemen desselben Herstellers wird nicht automatisch durch Übereinstimmung mit IEC 61535 verhindert

### Please note:

- *Installation couplers are intended for connection and disconnection without load, only*
- *Installation couplers must be locked when connected*
- *The dangerous compatibility between different manufacturer installation coupler systems is not automatically prevented by compliance with IEC 61535*

Revision: A  
vom 08.04.2021