

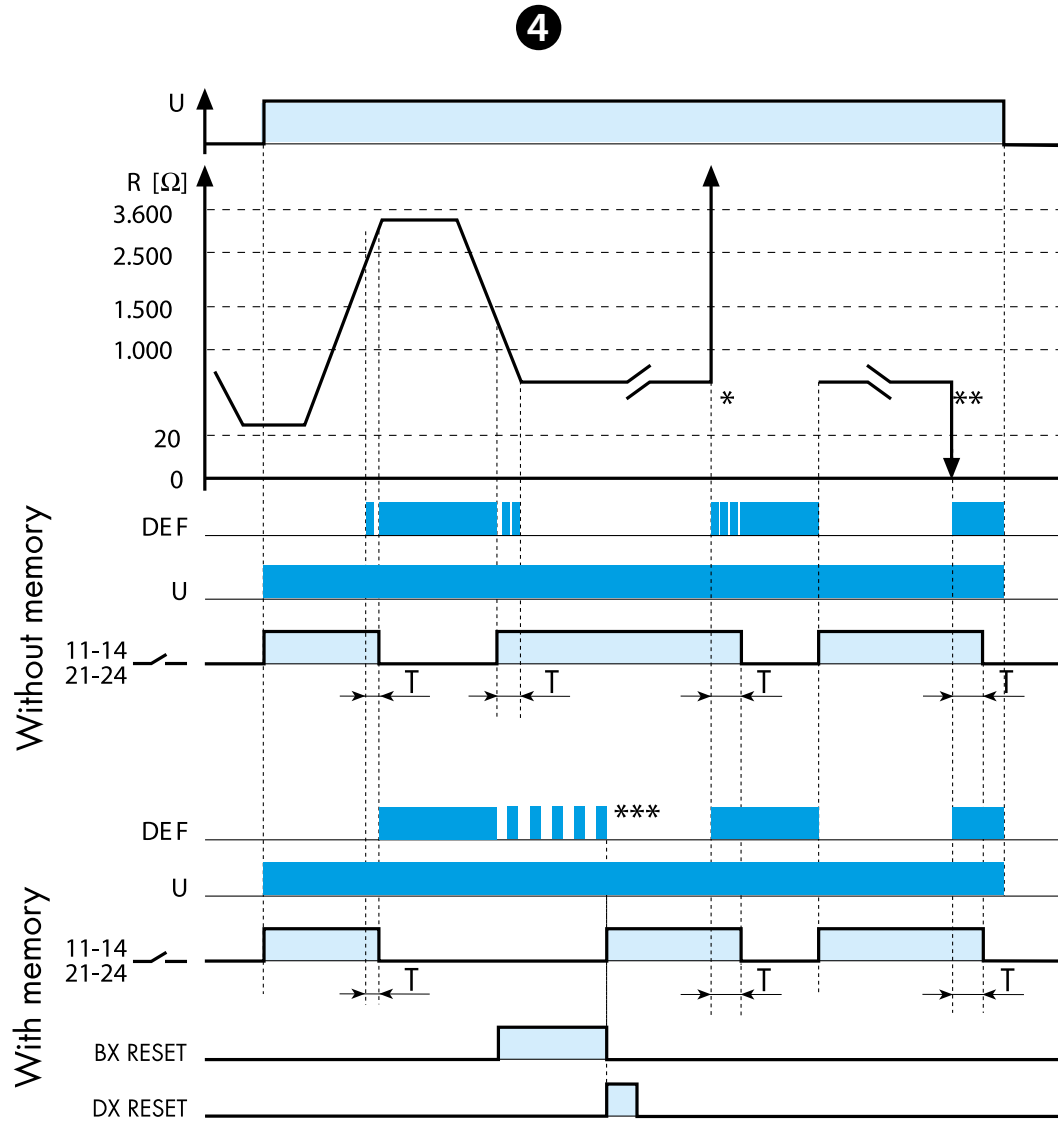
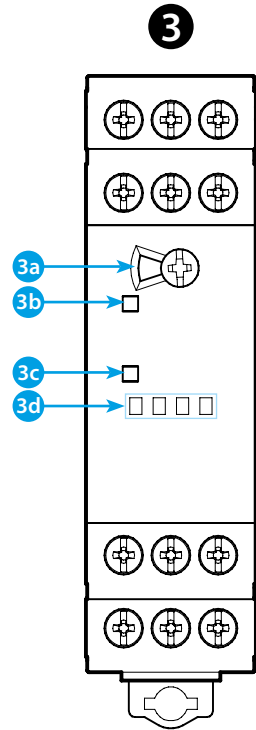
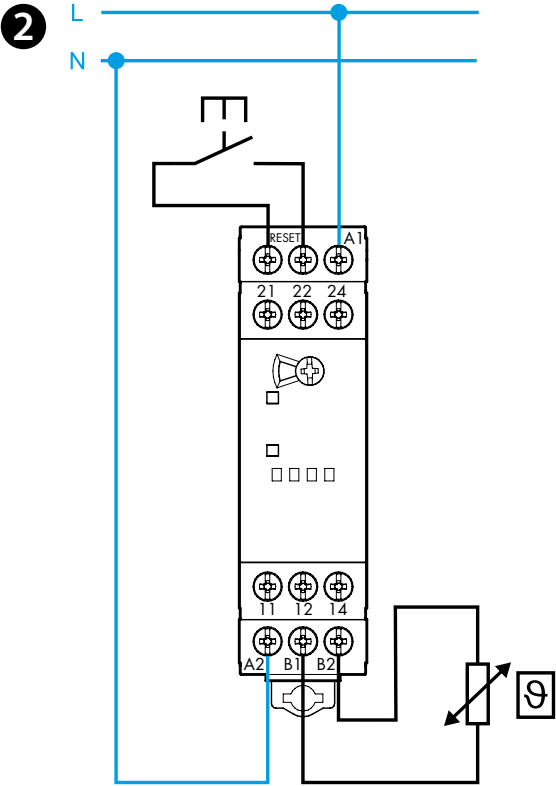


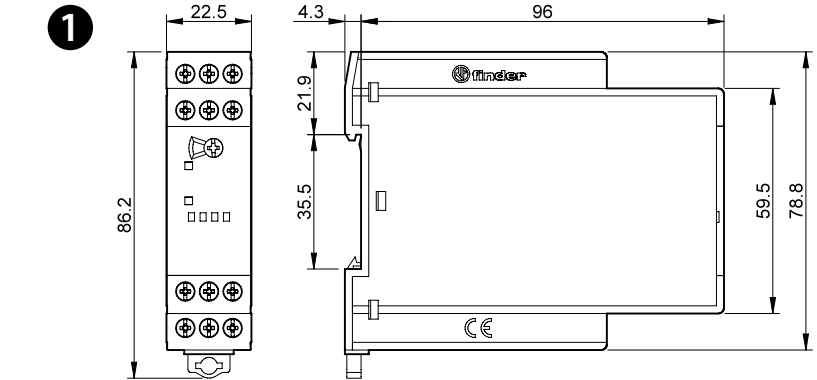

70.92

	70.92.0.024.0002
	U_N 24 V AC/DC U_{min} 19.2 V U_{max} 26.4 V
	70.92.8.230.0002
	U_N 230 V AC (50/60 Hz) U_{min} 184 V U_{max} 253 V
	2 CO (DPDT) 8 A 250 V AC
	AC1 2000 VA AC15 (230 V AC) 400 VA (M) (230 V AC) 0.3 kW DC1 (30/110/220) V (8/0.3/0.12) A
	(-20...+60)°C
IP20	

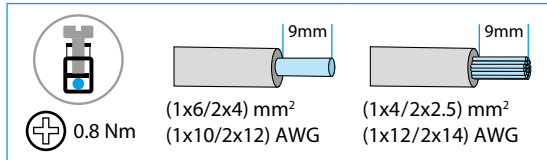

LED		U_N	11 – 14 21 – 24
LED 1		–	
LED 2		–	
LED 1		OK	
LED 2		OK	
LED 1		OK !	
LED 2		OK !	
LED 1		OK !	
LED 2		OK !	

NEDERLANDS

70.92.x.xxx.0002
THERMISTORRELAIS

1 AFMETINGEN

2 AANSLUITSCHEMA

(11–14) - (21–24): maakcontacten
(11–12) - (21–22): verbreekcontacten
(B1–B2): PTC
(PTC type A DIN VDE 0660 deel 303)
RESET: onverlichte drukknop

3 FRONTAANZICHT

3a IF Zonder memory, aanspreektijd 0.5s
IL Zonder memory, aanspreektijd 3s
BF Met memory, aanspreektijd 0.5 s, RESET bij het loslaten van het commando
BL Met memory, aanspreektijd 3 s, RESET bij het loslaten van het commando
DF Met memory, aanspreektijd 0.5 s, RESET bij het aanbieden van het commando
DL Met memory, aanspreektijd 3 s, RESET bij het aanbieden van het commando

3b LED 1

3c LED 2

3d Gaten voor bevestiging van codeerplaatje 060.48

4 FUNCTIES

*PTC Draadbreuk
**PTC Kortsluiting
***RESET Memory:
Bied de resetpuls aan of onderbreek de voedingsspanning

5 LED-STATUSINDICATIE

Un: AC/DC voedingsspanning van het apparaat