



- Montasje av bryter pa samleskinne
- Installation of switch on the busbars
- Schaltermontage auf Sammelschienen


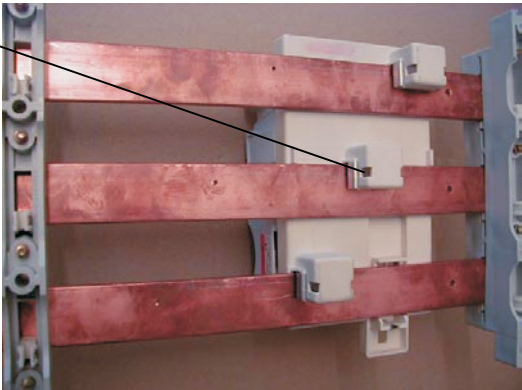


- Distansefor 5mm samleskinner
NB!
Ikke demonterbar
- Distancefor 5mm busbars
Note!
Not removable
- Distanzstücke für 5mm Sammelschienen
Achtung!
Die Distanzstücke
sind nicht demontierbar



BG Внимание! Опасно напряжение! Да се монтира само от лице с електротехническа квалификация.
FR Avertissement! Tension électrique dangereuse! Installation uniquement par des personnes qualifiées en électrotechnique.
MT Twissija! Vultaġġ perikoluż! Għandu jiġi installat biss minn persuna b'kompetenza elettroteknika.
HR Upozorenje! Opasan napon! Postavljati smije samo elektrotehnički stručnjak.
DE Warnung! Gefährliche Spannung! Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft.
PL Ostrzeżenie! Niebezpieczne napięcie! Instalacji może dokonać wyłącznie osoba z fachową wiedzą w dziedzinie elektrotechniki.
OS Varování! Nebezpečné napětí! Montáž smí provádět výhradně elektrotechnik!
EL Προειδοποίηση! Υψηλή τάση! Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένους ηλεκτροτεχνικούς.
PT Aviso! Tensão perigosa! A instalação só deve ser realizada por um electricista especializado.
DA Advarsel! Farlig elektrisk spænding! Installation må kun foretages af personer med elektroteknisk ekspertise.
HU Figyelmeztetés! Veszélyes feszültség! Csak elektrotechnikai tapasztalattal rendelkező szakember helyezheti üzembe.
RO Avertizare! Tensiune periculoasă! Instalarea trebuie efectuată numai de către o persoană cu experiență în electrotehnică.
NL Waarschuwing! Gevaarlijke spanning! Mag alleen geïnstalleerd worden door een deskundige elektrotechnicus.
IE Rabhadh! Voltas guaiseach! Ba chóir do dhuine ag a bhfuil saineolas leictreicniúil, agus an té sin amháin, é seo a shuiteáil.
SK Varovanie! Nebezpečné napätie! Montáž môže vykonávať iba skúsený elektrotechnik.
EN Warning! Hazardous voltage! Installation by person with electrotechnical expertise only.
IT Avvertenza! Tensione pericolosa! Fare installare solo da un elettricista qualificato.
SL Opozorilo! Nevarna napetost! Vgradnjo lahko opravi le oseba z elektrotehničnim strokovnim znanjem.
ET Hoiatus! Ohtlik pinge. Paigaldada võib ainult elektrotehnikalaadne ekspert.
LV Uzmanību! Bīstami - elektrība! Montāžas darbus drīkst veikt tikai personas, kurām ir atbilstošas elektrotehnikās zināšanas.
ES ¡Advertencia! ¡Tensión peligrosa! La instalación deberá ser realizada únicamente por electricistas especializados.
FI Varoitus! Vaarallinen jännite! Asennuksen voi tehdä vain sähköalan ammattihenkilö.
LT Dėmesio! Pavojinga įtampa! Dirbti leidžiama tik elektrotechniko patirties turintiems asmenims.
SE Varning! Farlig spänning! Installation får endast utföras av en elektriker.
CN 警告！电压危险！只能由专业电工进行安装。
RU Осторожно! Опасное напряжение! Монтаж должен выполняться только специалистом-электриком.



Montasjeveiledning
Installation Instruction
Montageanleitung

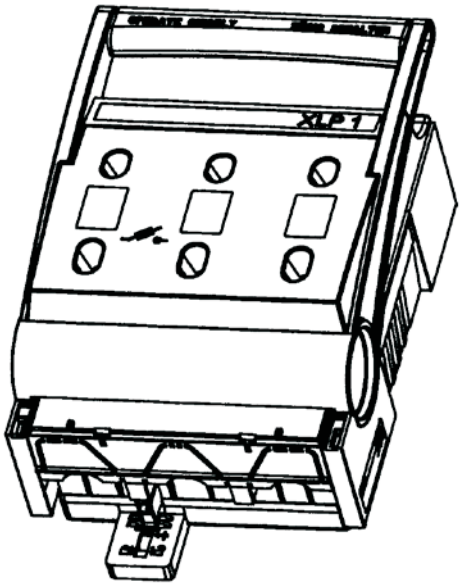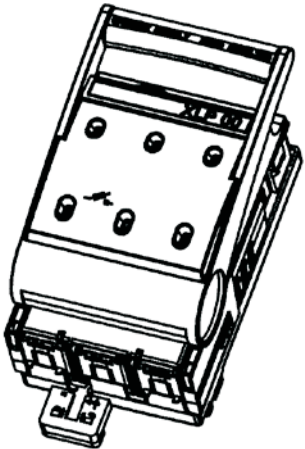

XLP 00/1-A60/60...

- Montasje av løst adapter
- Installation of separate adapter
- Montage von separatem Adapter

- Adapter for kabelavgang OPP
- Cable connection UP
- Adapter mit Kabelanschluß OBEN

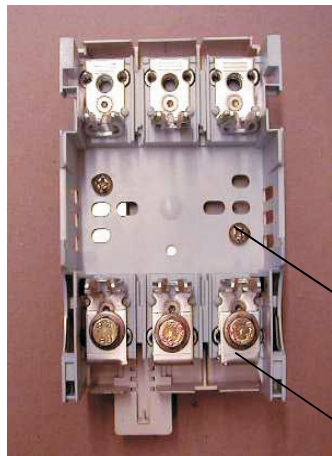
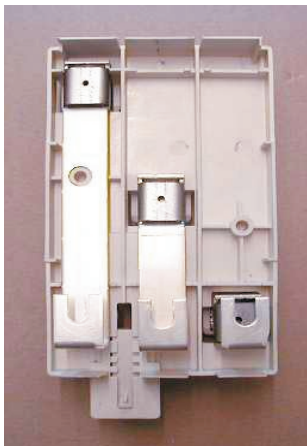


- Bryter med adapter påmontert
- Switch with adapter installed
- Schalter mit montiertem Adapter

Tiltrekningsmoment
Tightening torque
Anziehmoment
2,5Nm

Tiltrekningsmoment:
Tightening torque:
Anziehmoment:
10Nm XLP 00
16Nm XLP 1

- Adapter for kabelavgang NED
- Cable connection DOWN
- Adapter mit Kabelanschluß UNTEN

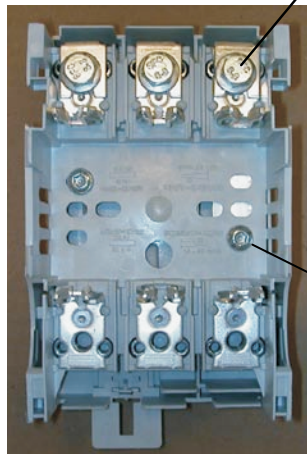
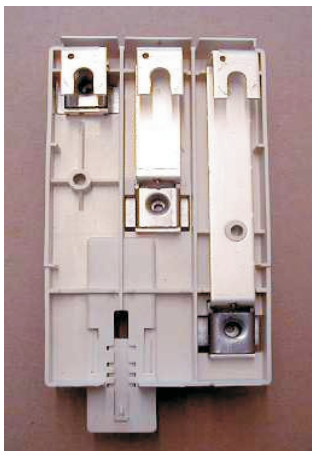


- Bryter med adapter påmontert
- Switch with adapter installed
- Adapter mit montiertem Adapter

Tiltrekningsmoment
Tightening torque
Anziehmoment
2,5Nm

XLP 00/1-A60/60...


- Skyver i posisjon for montas
- Slider in position for installation
- Verriegelungschieber im Anschlußposition
- Skyver i montert posisjon for 30mm skinner
- Slider in installed position for 30mm bars
- Schieber verriegelt für 30mm Shienen

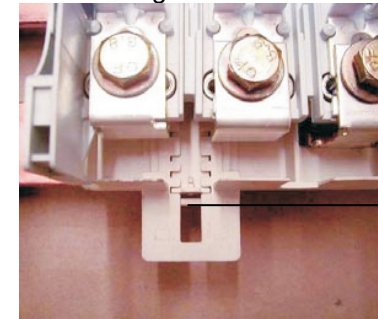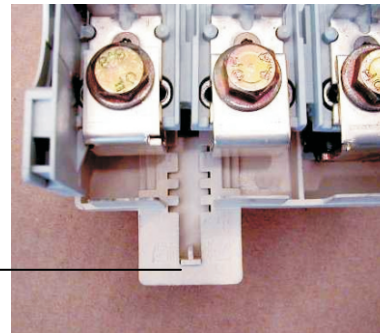

- Adapteret har merking som viser hvilke skinnbredder som passer. Ved å bevege skyveren til en av disse posisjoner låses adapteret.


- The adapter labeled with the range of suitable busbar widths. Move slider to the correct position and it will lock the adapter in position on the busbars

- Der Adapter ist mit den passende Sammelschiendbreiten markiert. Der Verriegelungschieber zum aktuellen Position führen und befestigen.

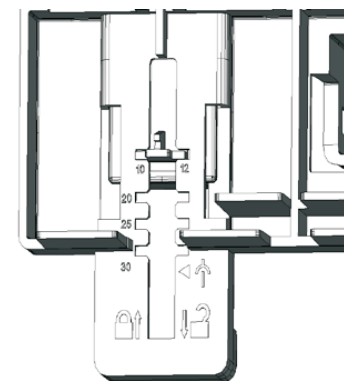

Adapter for kabelavgang OPP
Cable connection UP
Adapter mit Kabelanschluß OBEN

Plassering av skilt
Placement of signs
Platzierung von Zeichen

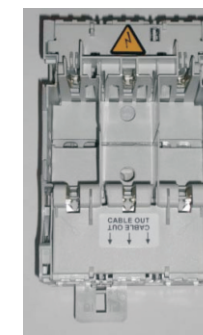

Adapter for kabelavgang NED
Cable connection DOWN
Adapter mit Kabelanschluß UNTEN