

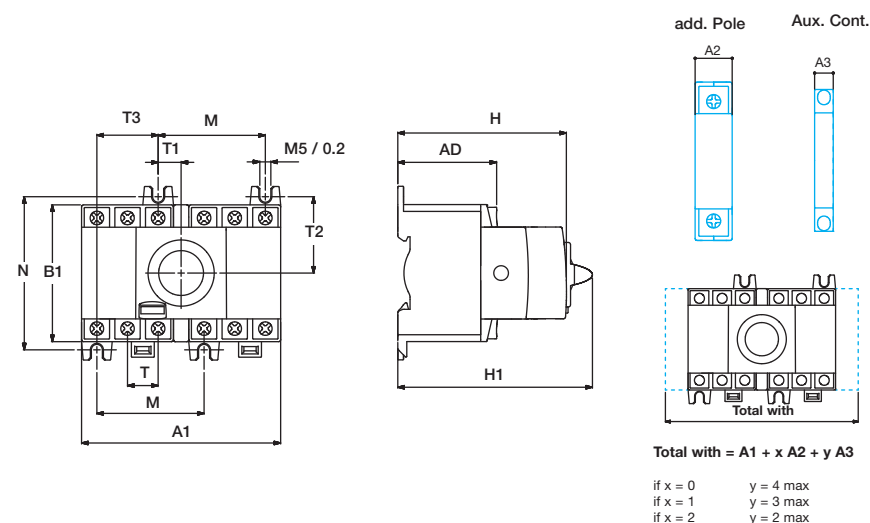
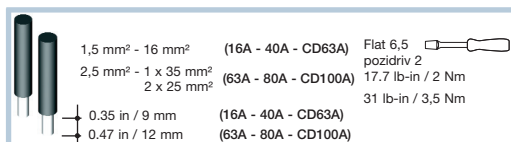


IS 533753 - E
Instruction sheet

KIT CHANGEOVER SWITCH / SWITCH 6/8 M 63 - M 80 - M CD100

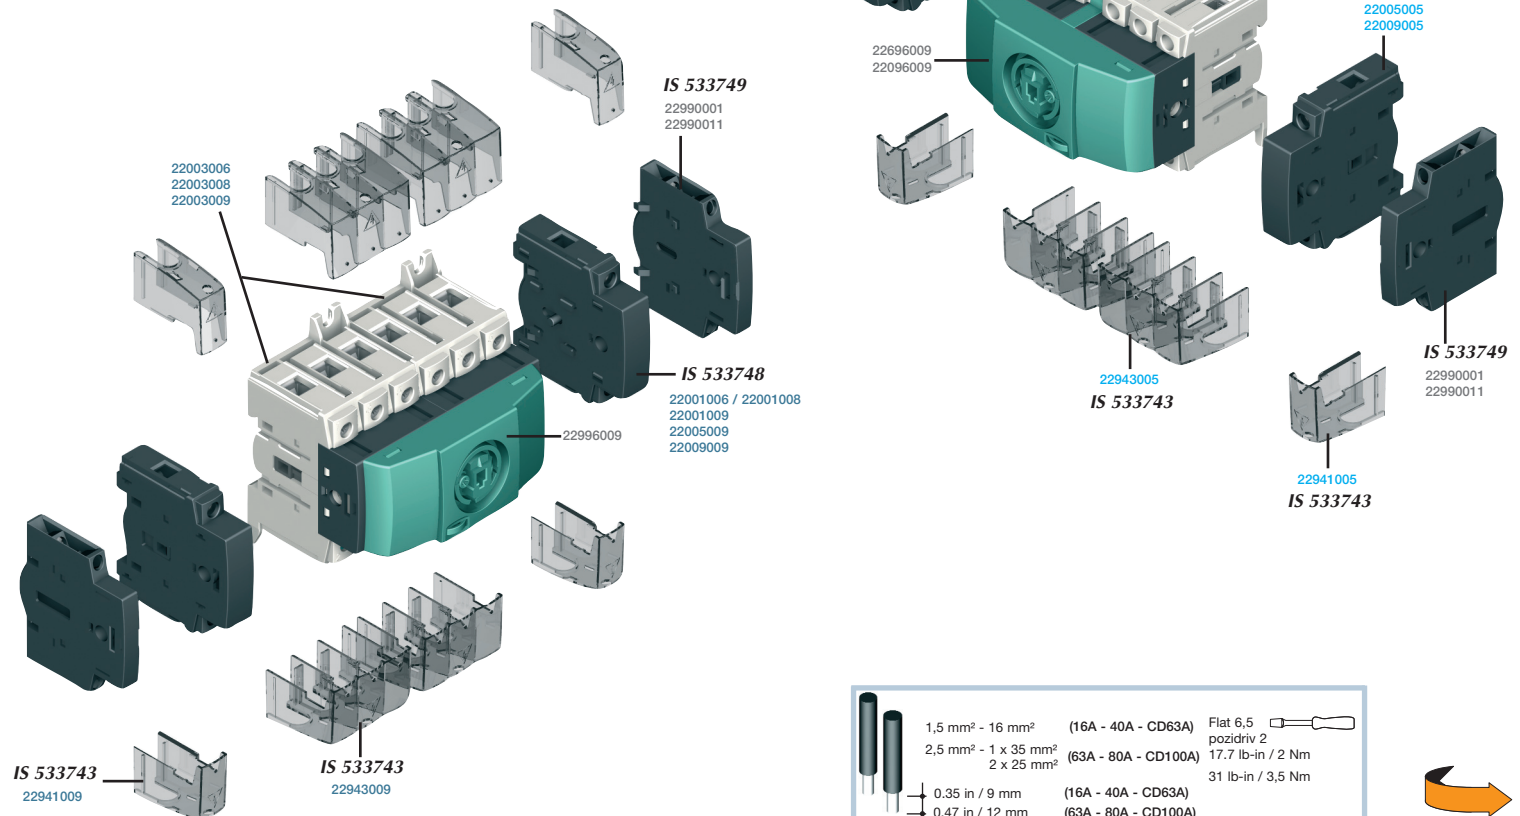

* Possible assembly with two screws
Montage avec 2 vis possible

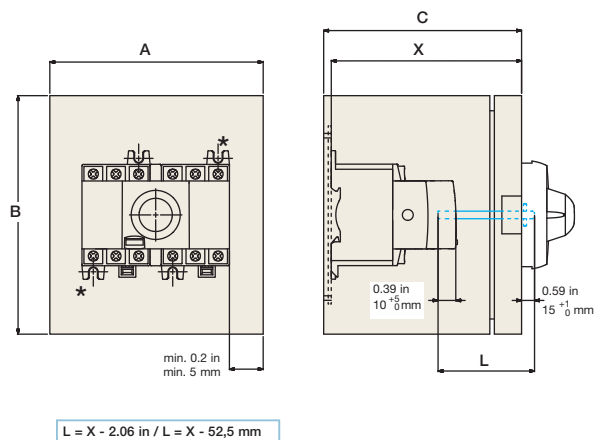

CHANGEOVER SWITCH I-Q-II	A		A1		A2		A3		B		AD		B1		C		H		H1		N		M		T		T1		T2		T3	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
M 16 to M 40 / M CD63	5.51	140	3.83	97.5	0.59	15	0.34	8.8	5.78	147	1.90	48.5	2.67	68	4.33	110	3.30	84	3.74	95	2.95	75	2.06	52.5	0.59	15	0.44	11.25	1.47	37.5	1.18	30
M 63 / M 80 / M CD100	6.69	170	4.13	105	0.68	17.5	0.34	8.8	7.83	199	1.90	48.5	3	76	4.33	110	3.30	84	3.74	95	3.35	85	2.06	52.5	0.68	17.5	0.34	8.75	1.67	42.5	1.38	35

Dual dimensions	in/mm
Double dimensions	in/mm
Doble dimensiones	in/mm


⚠ DANGER / PELIGRO

DANGEROUS VOLTAGE . This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment. **Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**



TENSION DANGEREUSE. L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler. Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale approprié pour confirmer que toute alimentation est coupée. Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension. **Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.**

El equipo debe ser instalado y reparado únicamente por personal calificado. Desconecte la energía eléctrica antes de instalar y reparar el equipo. Siempre utilice un dispositivo de detección de tensión adecuado para confirmar la desenergización del equipo. Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo. **El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones serias.**

Mounting kit for CHANGEOVER SWITCH I - I+II - II M 16 to M 40 - M CD63

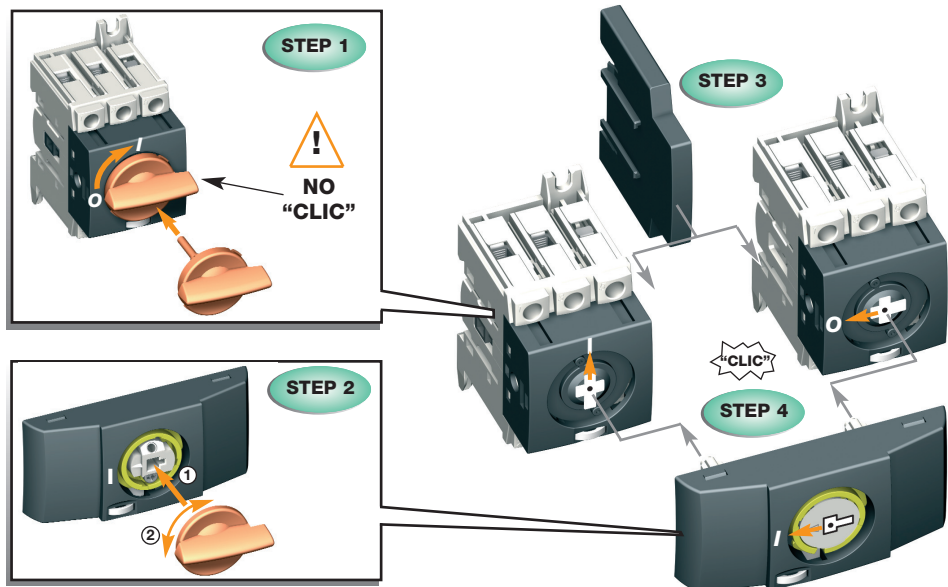

Mounting switch for CHANGEOVER SWITCH I - I+II - II M 63 - M 80 - M CD100

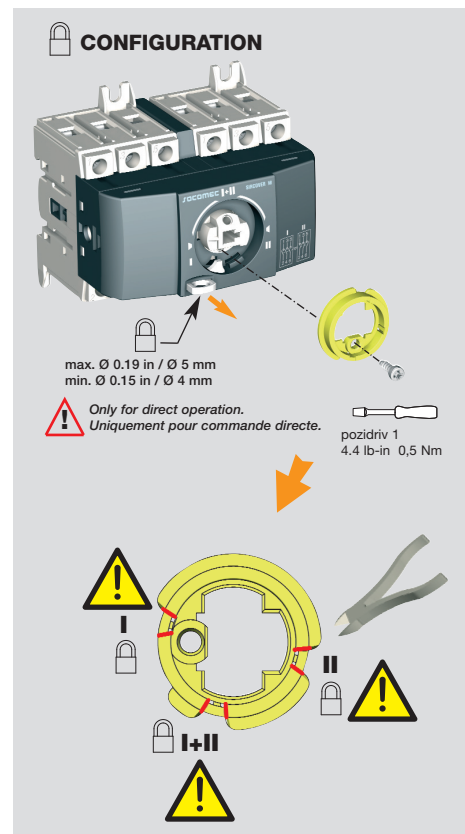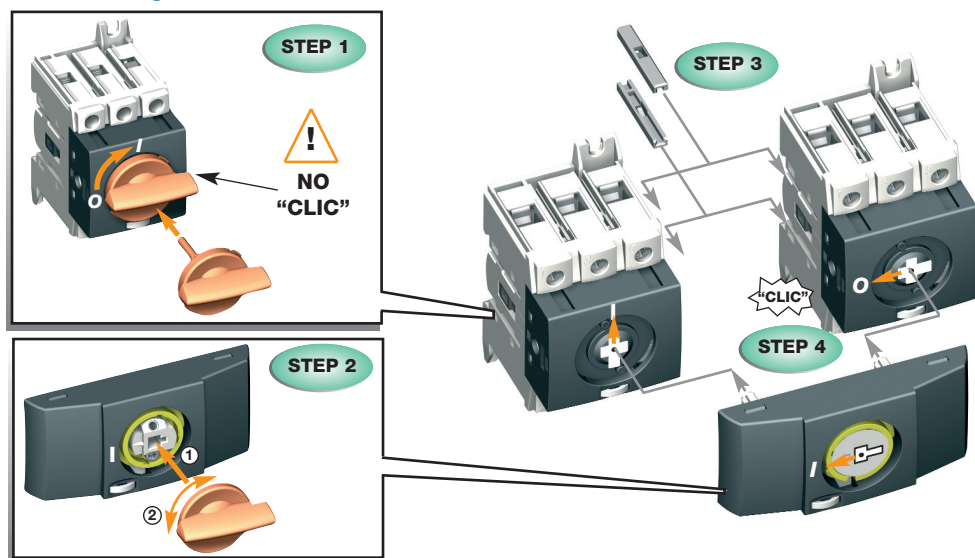

DIRECT OPERATION

FRONT EXTERNAL OPERATION

